


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa typ A, typ H2, gr. 2x12,5 mm	200 m ²
2 Profil CW 100	1,80 m
3 Profil UW 100	0,70 m
4 Wkręt TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kółko rozporowe min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa	0,5 kg 0,4 kg
9 Taśma spoinowa	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

- 1) Klasyfikacja ogniova ITB NP-0785/14/R144NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
3) Klasyfikacja ogniova ITB NP-0785/14/R144NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 30 kg/m³ i grubości min. 70 mm.
4) Opinią akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjność ściany dla wełny mineralnej o gęstości 14-60 kg/m³

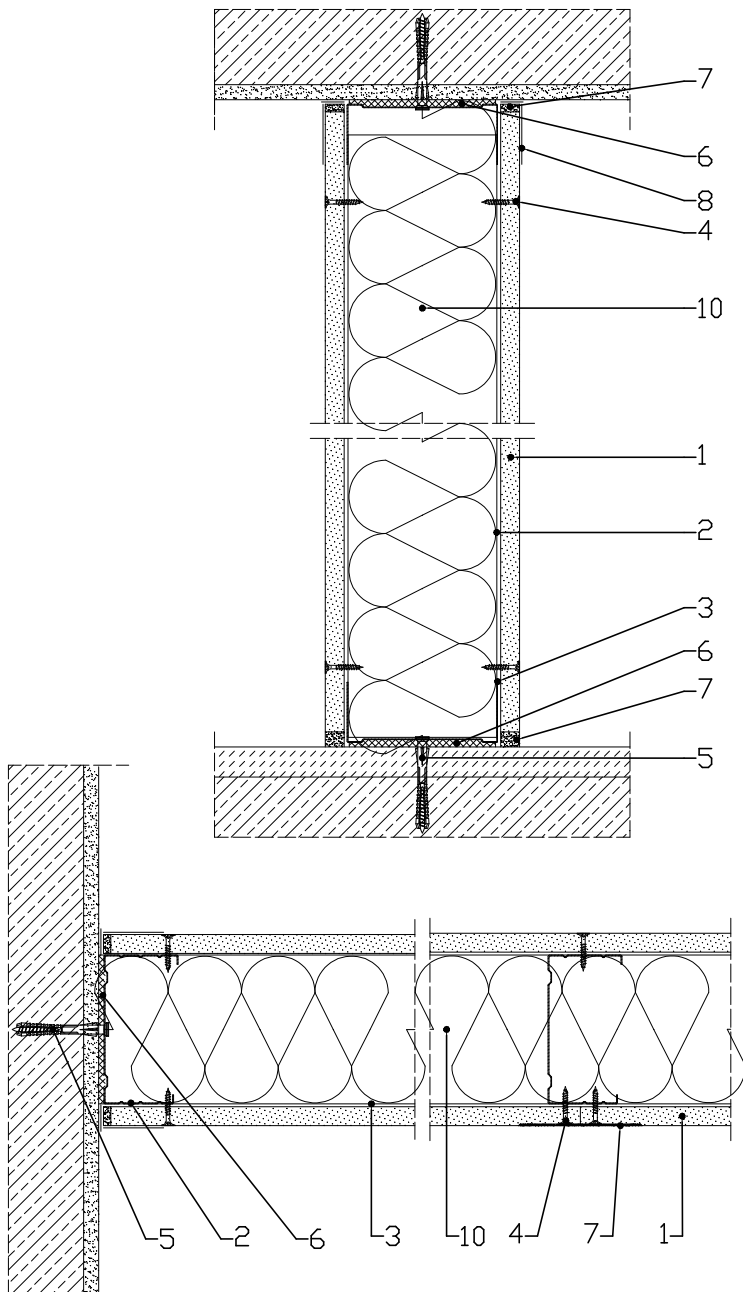

12,5
100
125
12,5

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN 1	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ**)		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROF.	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	R _{A1}	R _w	Zakres	Zakres			
[dB]	[dB]	[mm]	[mm]				
EI 15 ₁ REI 15 ₂	44₄ (47₄)	46₄ (51₄)	5000	4250	typ A, typ H2 gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100	Wełna r. 100mm
EI 30 ₁ REI 30 ₂					Fire typ F gr. 1x12,5 mm		
EI 60 ₃ REI 60 ₂					Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm		
							Wełna gr. 100 mm



LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72 DS-0846	Data: 17.09.2017r.
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)		Stadium: PW
Inwestor:	Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra		Skala: ---
Tytuł rys.:	ŚCIANKA DZIAŁOWA S3 – SZCZEGÓŁ WYKONANIA		Nr rys.: 11

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerwany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej