


LEGENDA:

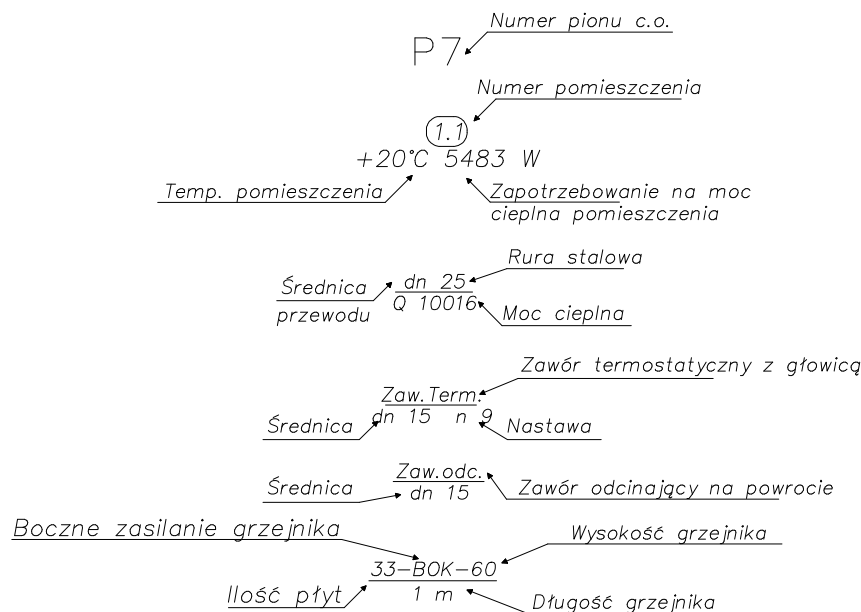


Uwagi:

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i złączek ze stali węglowej ocynkowanej łączonych za pomocą zaprasowywania o następujących średnicach:
 - DN15 – Ø18x1,2
 - DN20 – Ø22x1,5
 - DN25 – Ø28x1,5

OZNACZENIA

- INST. C.O. – ZASILANIE
- - - INST. CO. – POWRÓT



LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--|-----------------------|
| Projektant: | mgr inż. Łukasz Szpinek | 82/DOŚ/08 | | Data: 17.09.2017r. |
| | | | | Stadium: PW |
| Temat: | Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE) | | | Skala: 1:100 |
| Inwestor: | Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra | | | Nr rys.: 2 |
| Tytuł rys.: | ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. | | | |

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej