


SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ

SYSTEM 2000



kołnierz do rur PE i PVC

Hawle nr kat. 0400, DN 125/125 - ilość 2 szt.

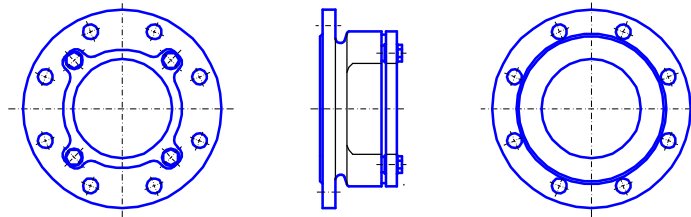

Kołnierz DN	Rura Ø A mm	ØD	ØK	C	L	E	Śruby		Masa kg
							Ilość	Gwint	
125	125	250	210	19	97	87	8	M 16	7,8

Nr kat. 0400

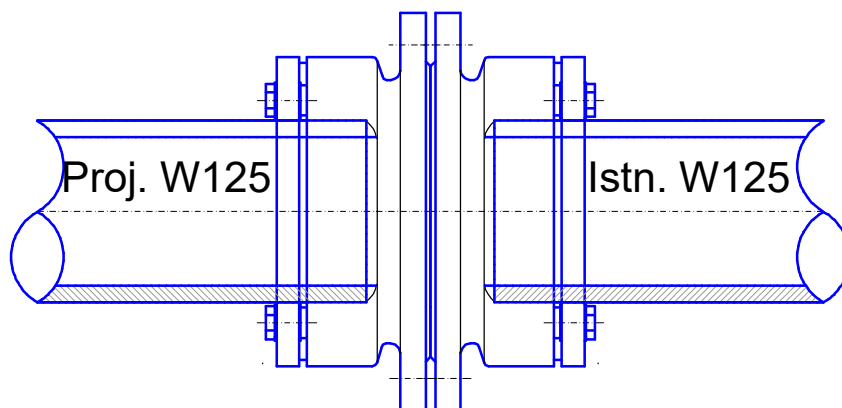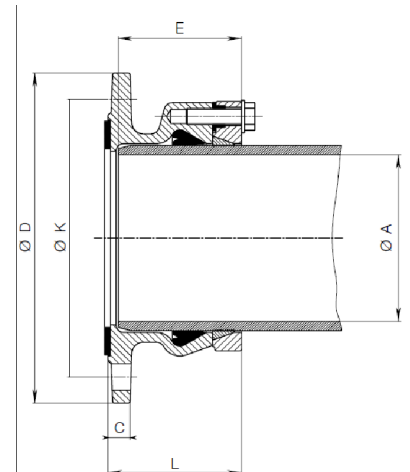

opracowania :	ŚWIETLICA OSIEDLOWA	PROJEKT BUDOWLANY		
inwestor:	Gmina Jelenia Góra Prezydent Miasta Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra			
lokalizacja :	działki nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Gouszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86			
projektant :	mgr. inż. Teresa Lajnweber	podpis:		Branża: INSTALACJE SANITARNE
	upr. proj. nr 1141/83; 2158/90			
sprawdzający:	mgr inż. Roman Ladziński	podpis:		
	upr. proj. nr 332/DOŚ/13			
rysunek : SCHEMAT WŁĄCZENIA DO ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ		skala rys.	data :	rys. nr.
		1:100/250	06.2016	IS-7